


(3) 燃烧室中の燃烧ガス温度、集じん器に流入する燃烧ガス温度、煙突排ガス中のCO濃度
 (日平均値の月平均値)

測定月	結果が得られた日	燃烧温度	集塵機流入ガス温度	CO濃度
4月	4月30日	904℃	195℃	4.3ppm
5月	5月31日	906℃	195℃	6.7ppm
6月	6月30日	912℃	195℃	4.8ppm
7月	7月31日	905℃	195℃	6.1ppm
8月	8月31日	909℃	195℃	5.6ppm
9月	9月30日	906℃	195℃	5.4ppm
10月	10月31日	902℃	195℃	7.4ppm
11月				
12月				
1月				
2月				
3月				

(4) 測定位置

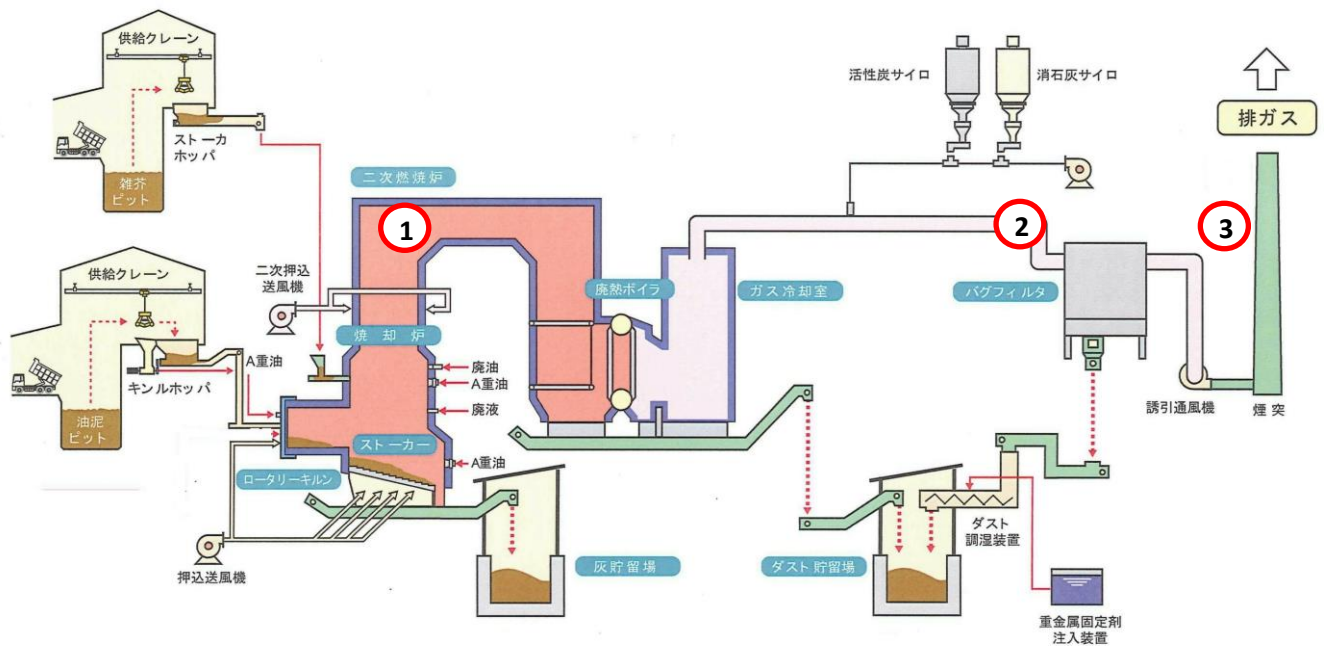

- ① 燃烧室温度測定位置 ② 集塵機流入温度測定位置 ③ CO測定位置、排ガス測定位置