


(3) 燃烧室中の燃烧ガス温度、集じん器に流入する燃烧ガス温度、煙突排ガス中のCO濃度
 (日平均値の月平均値)

測定月	結果が得られた日	燃烧温度	集塵機流入ガス温度	CO濃度
4月	4月30日	929℃	195℃	4ppm
5月	5月31日	895℃	193℃	4ppm
6月	6月30日	919℃	195℃	5ppm
7月	7月31日	908℃	193℃	6.6ppm
8月	8月31日	912℃	195℃	4.5ppm
9月	9月30日	911℃	195℃	5.1ppm
10月	10月31日	911℃	194℃	8.5ppm
11月	11月30日	896℃	194℃	7.4ppm
12月	12月31日	909℃	196℃	5.5ppm
1月	1月31日	897℃	195℃	16ppm
2月	2月28日	908℃	196℃	3ppm
3月	3月31日	898℃	195℃	9.5ppm

(4) 測定位置

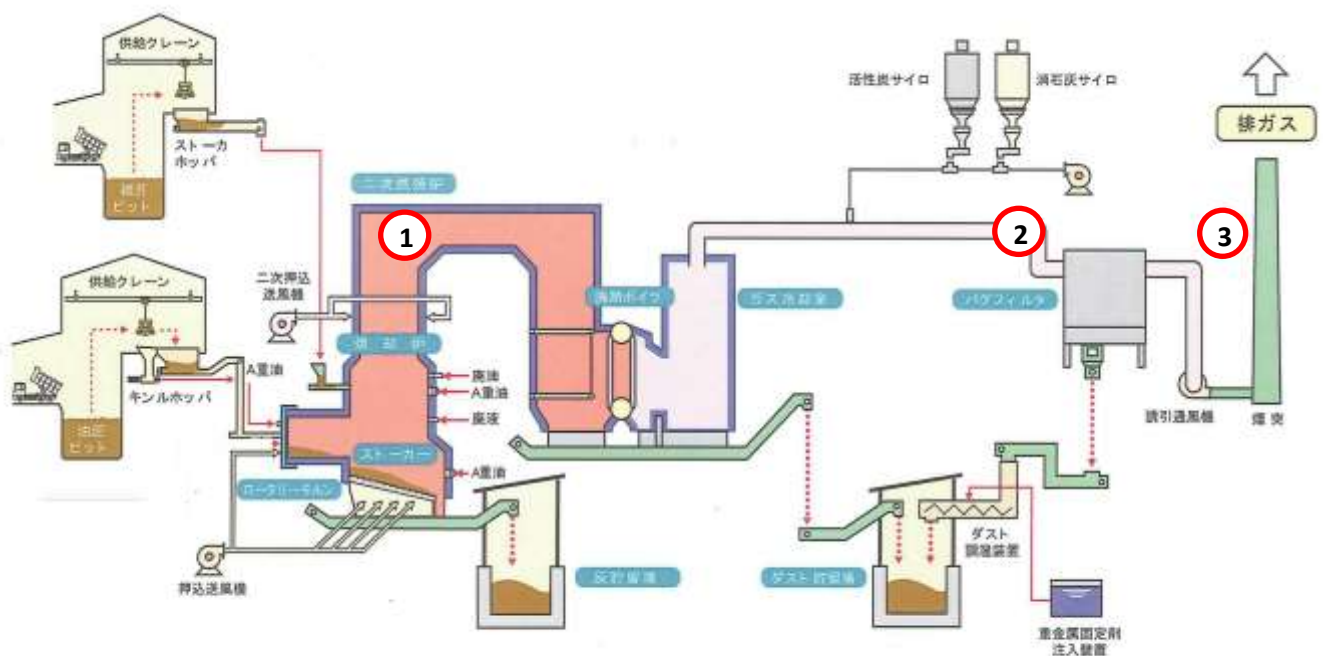

- ① 燃烧室温度測定位置 ② 集塵機流入温度測定位置 ③ CO測定位置、排ガス測定位置