


[illegible]

(3) 燃烧室中の燃烧ガス温度、集じん器に流入する燃烧ガス温度、煙突排ガス中のCO濃度

(日平均値の月平均値)

測定月	結果が得られた日	燃烧温度	集塵機流入ガス温度	CO濃度
4月	4月30日	912℃	189℃	6.3ppm
5月	5月31日	912℃	190℃	8.3ppm
6月	6月30日	913℃	190℃	8.6ppm
7月	7月31日	911℃	190℃	7.8ppm
8月	8月31日	905℃	193℃	8.9ppm
9月				
10月				
11月				
12月				
1月				
2月				
3月				

(4) 測定位置

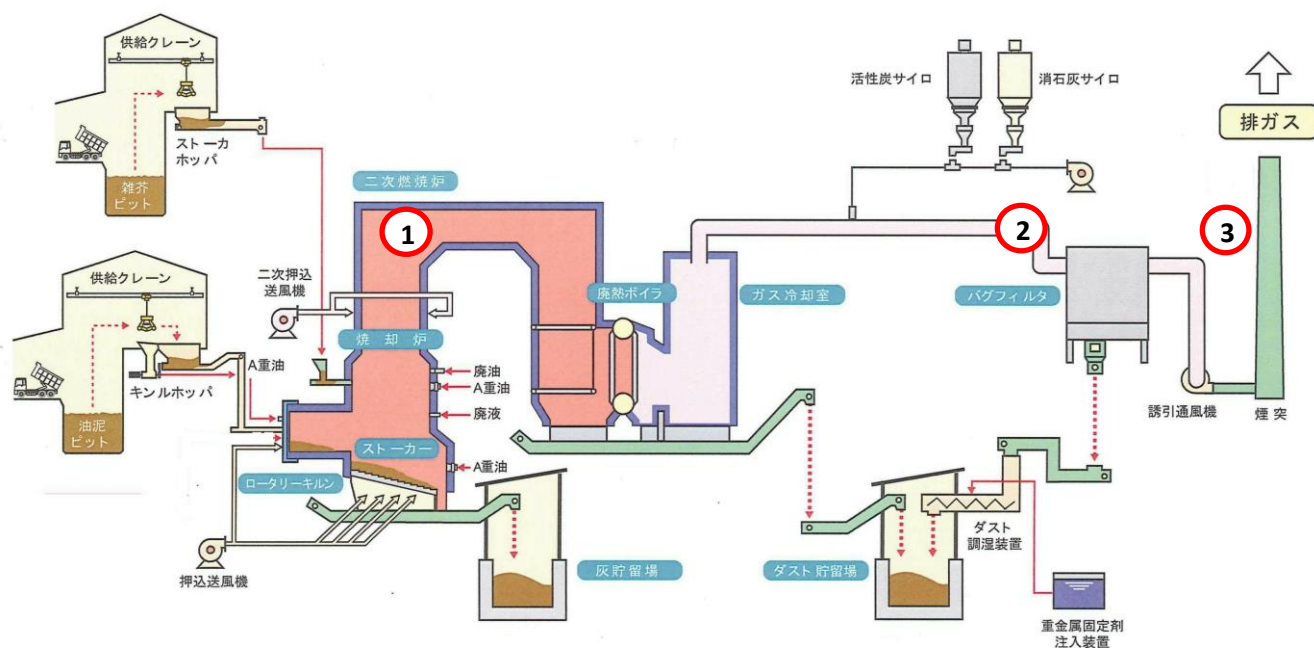

- ① 燃烧室温度測定位置 ② 集塵機流入温度測定位置 ③ CO測定位置、排ガス測定位置