


[illegible]

(3) 燃焼室中の燃焼ガス温度、集じん器に流入する燃焼ガス温度、煙突排ガス中のCO濃度

(日平均値の月平均値)

測定月	結果が得られた日	燃焼温度	集塵機流入ガス温度	CO濃度
4月	4月30日	891℃	191℃	9 ppm
5月	5月31日	896℃	190℃	7 ppm
6月	6月30日	915℃	191℃	6 ppm
7月	7月31日	893℃	188℃	13 ppm
8月	8月31日	894℃	188℃	12 ppm
9月	9月30日	892℃	188℃	8 ppm
10月	10月31日	884℃	188℃	10 ppm
11月	11月30日	888℃	188℃	10 ppm
12月				
1月				
2月				
3月				

(4) 測定位置

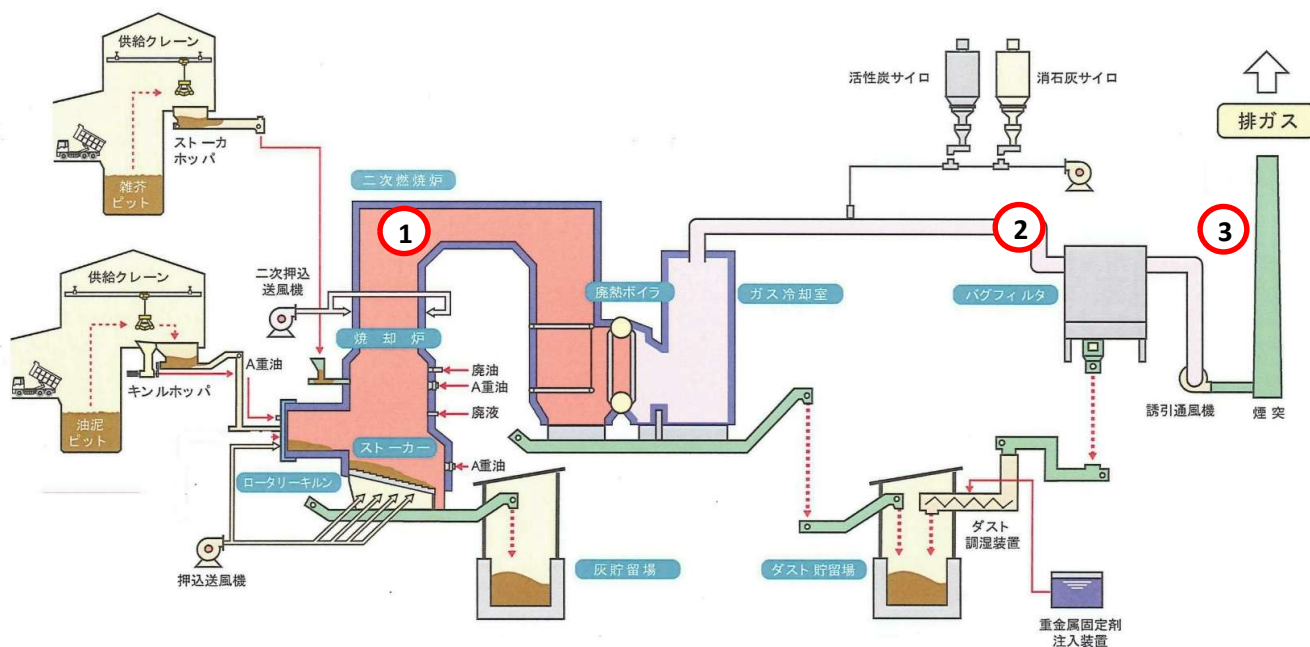

- ① 燃焼室温度測定位置    ② 集塵機流入温度測定位置    ③ CO測定位置、排ガス測定位置